
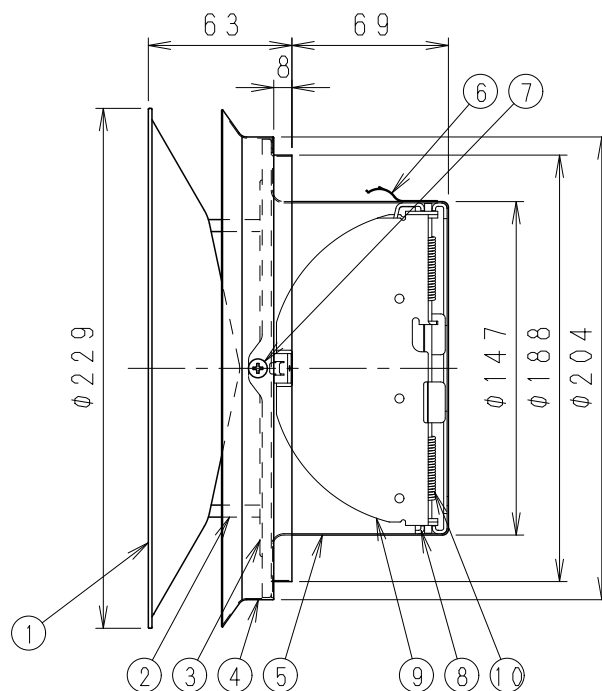


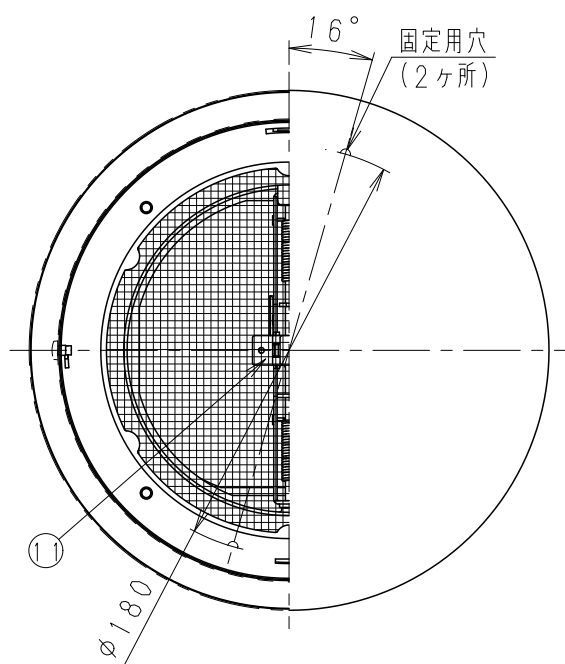

■ 適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 150$	排気	2.9	24	104	1.13
	給気	1.6	13	140	


建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ 溶断温度
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	
第01A0196号	第01A0194号	72℃

■ 部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	防風板	1	ステンレス製	t0.5
2	ステー	4	ステンレス製	
3	防虫網部	1	ステンレス製	t0.5、10メッシュ
4	フレーム	1	ステンレス製	t0.5
5	ベントキャップB	1	ステンレス製	t0.6
6	抜け止め金具	3	ステンレス製	t0.4
7	防風板固定用ネジ	2	ステンレス製	M4
8	ダンパーフレーム	1	ステンレス製	t1.5
9	ダンパー	1	ステンレス製	t1.5
10	バネ	2	ステンレス製	$\phi 1.2$
11	温度ヒューズ	1	リン青銅	t0.4、溶断温度72℃

△ 表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（防風板固定用ネジ、温度ヒューズ除く）
【耐塩害仕様】

耐外風型：ベントキャップ前面に防風板を設けた構造

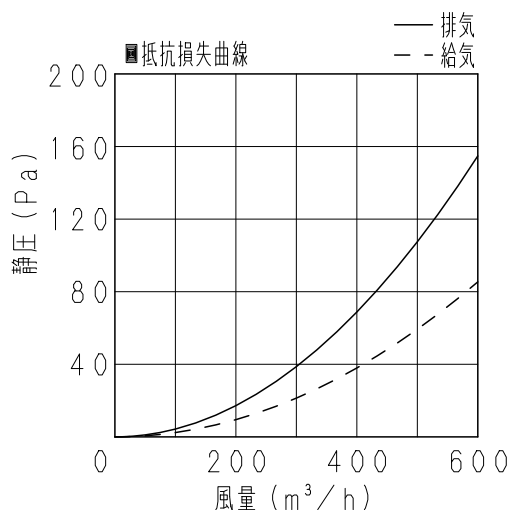

- 注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
 注2) 防虫網付は目づまりする場合がありますので、
 点検・清掃ができる場所に設置してください。
 注3) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが
 可能な場所に取付けてください。

△ ベントキャップB他の塗装追加

名 称				品 番	
ベントキャップ（防風板付フラットフード・全周開口型） （防虫網・防火ダンパー付）				VB-FHN150SA2	
作成年月日	' 18. 01. 31	尺 度	図 面 整 理 番 号	VED1159	改訂NO.
改訂年月日	' 21. 12. 15	Free			1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					