



単位：mm

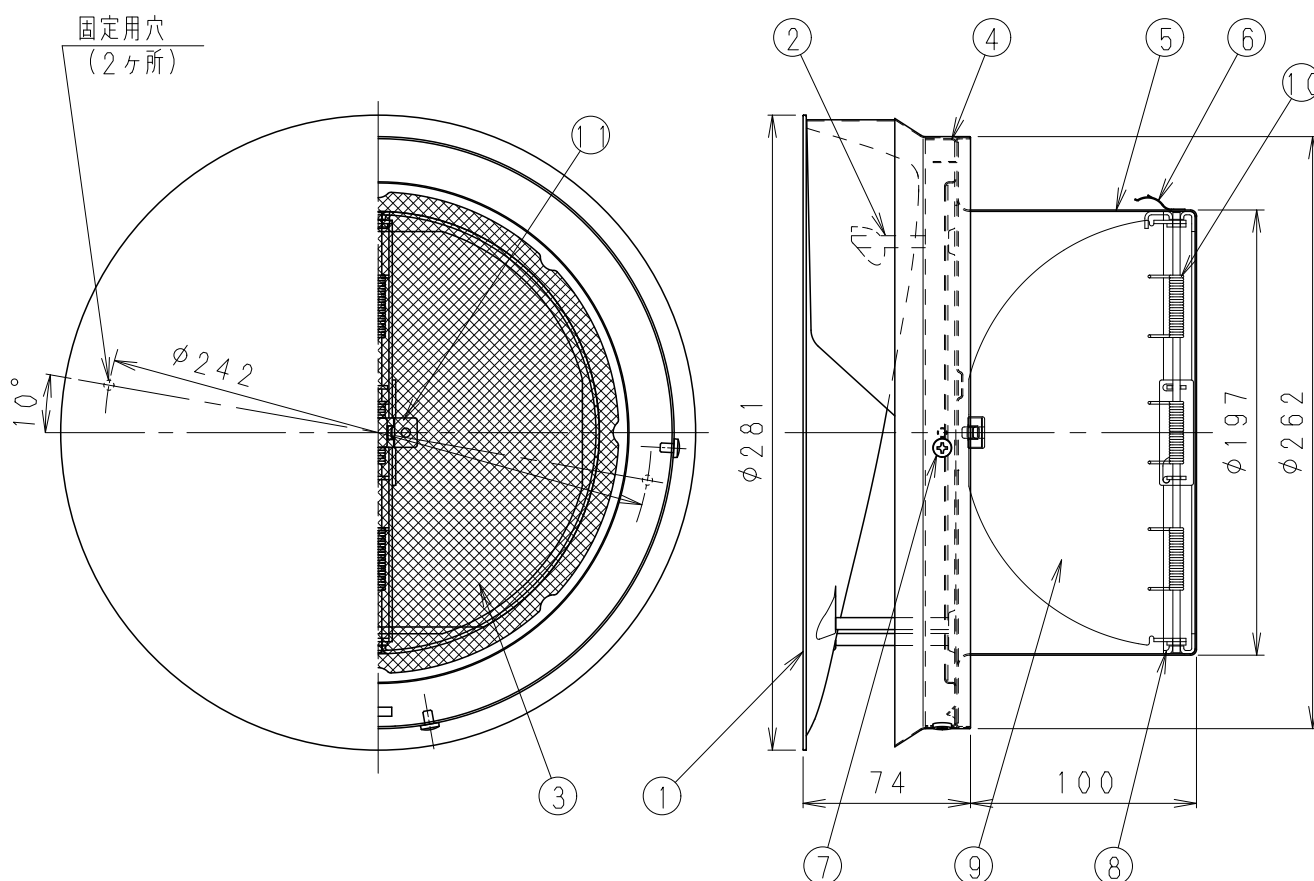

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃

■ 適用パイプ・基本特性・質量

適用パイプ (呼び径)		圧力損失 係数ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積cm ²	質量 kg
φ200	排気	5.9	66	129	1.9
	給気	8.0	89	111	

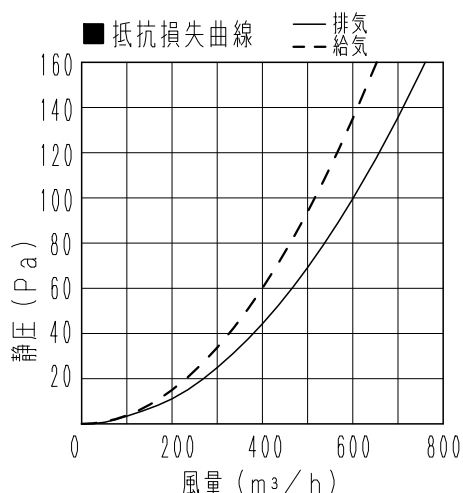

■ 部品表

番号	品名	材質	個数	備考
1	防風板	ステンレス製	1	t 0.4
2	ステー	ステンレス製	4	
3	防虫網部	ステンレス製	1	10メッシュ
4	フレーム	ステンレス製	1	t 0.5
5	ベントキャップB	ステンレス製	1	t 0.6
6	抜け止め金具	ステンレス製	3	t 0.4
7	防風板固定用ネジ	ステンレス製	3	M4
8	ダンパーフレーム	ステンレス製	1	t 1.5
9	ダンパー	ステンレス製	1	t 1.5
10	パネ	ステンレス製	3	φ 1.2
11	温度ヒューズ	リン青銅	1	t 0.4 溶断温度72℃

表面仕上げ：シルバーメタリック粉体焼付塗装（防風板、ステー、防虫網部、フレーム）
【耐塩害仕様】

耐外風型：ベントキャップ前面に防風板を設けた構造

- 注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
注2) 防虫網付は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
注3) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。

名 称				品 番	
ベントキャップ（防風板付フラットフード・覆い付） （防虫網・防火ダンパー付）				VB-FHUN200SA2	
作成年月日	' 18.02.15	尺 度	図 面	VED1196	改訂NO
改訂年月日	' 18.06.11	Free	整理番号		1
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					