
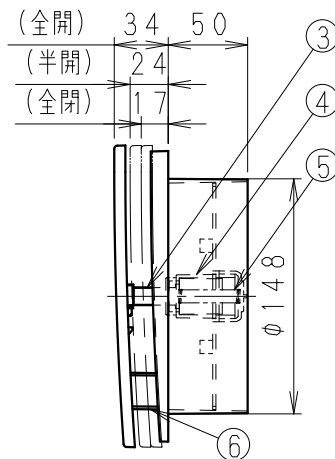


給気口（室内）(部品品番：VB-GX150PF2)

単位：mm

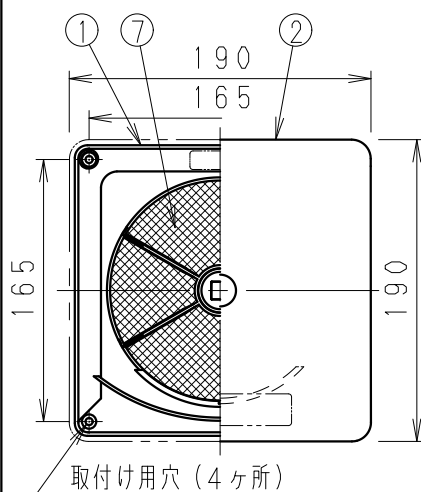

■捕集効率重量法約80%

■取換え用給気清浄フィルター VB-YA150


■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	本体	1	ABS樹脂	
2	パネル	1	ABS樹脂	
3	開口調節軸	1	POM樹脂	
4	軸カバー	1	ABS樹脂	
5	パネ	1	ステンレス	
6	ガイド	1	ABS樹脂	
7	給気清浄フィルター	1	ポリエステル モダクリル	枠：PP樹脂

■ルーバー色 ホワイト

マンセル値（近似値）：6.5Y8.8/0.5

パイプフード（屋外）(部品品番：VB-JCG150SA)

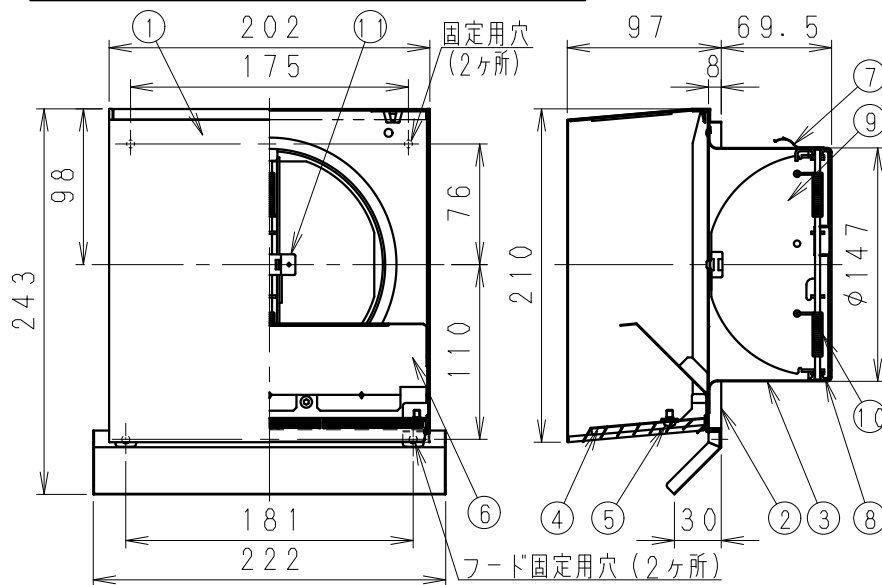

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃

■部品表


番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス	t0.5
2	ベース	1	ステンレス	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス	t0.6
4	ガラリ	1	ステンレス	t0.5
5	ガラリ固定用ねじ	2	ステンレス	M4
6	遮蔽板	1	ステンレス	t0.5
7	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
8	ダンパーフレーム	1	ステンレス	t1.5
9	羽根	2	ステンレス	t1.5
10	パネ	2	ステンレス	φ1.2
11	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4

表面仕上げ：粉体焼付塗装（フード、ベース、ガラリ、遮蔽板）

色：シルバーメタリック

[耐塩害仕様]

■抵抗損失曲線（給気口+パイプフード）

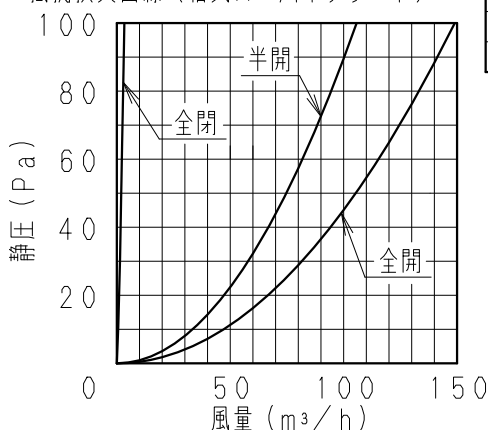

	全開	半開
有効開口面積 [cm²]	32.0	22.7
圧力損失係数ζ	30.4	60.4

■本品は換気以外の目的に使用しないでください。

■本品は壁取付け専用です。

■使用時は開状態にしてお使いください。

■台風や吹雪などのような雨や雪、風の強い時には、一時的にパネルを閉じてください。

■常時氷点下になる地域での使用は注意してください。外気温が-5℃以下で室内温度が高い場合（室温20℃、相対湿度50%以上）には本体の表面や内部に結露が発生することがあります。

■雨水浸入を防止するために、施工時には屋外へ下向きに1/50～1/100の勾配を設けてください。

■フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。

■ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。

■適用パイプ径：φ150

■取付け方法：ネジ直止め

■付属品

品名	数量	備考
取扱説明書	1	
工事説明書	1	
隙間防止用パッキン	2	給気口用
取付け用ネジ	4	給気口固定用
取付け用ネジ	4	フード固定用

名	品番
給気口セット (カクピタフード/遮蔽板付仕様・防火ダンパー付+自然給気口/給気清浄フィルター仕様)	VB-GJCS150A
作成年月日 '18.01.23 尺 度 図 面	VID109
改訂年月日 '21.04.01 Free 整理番号	改訂NO. 1

パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社