


製品取付時

単位: mm

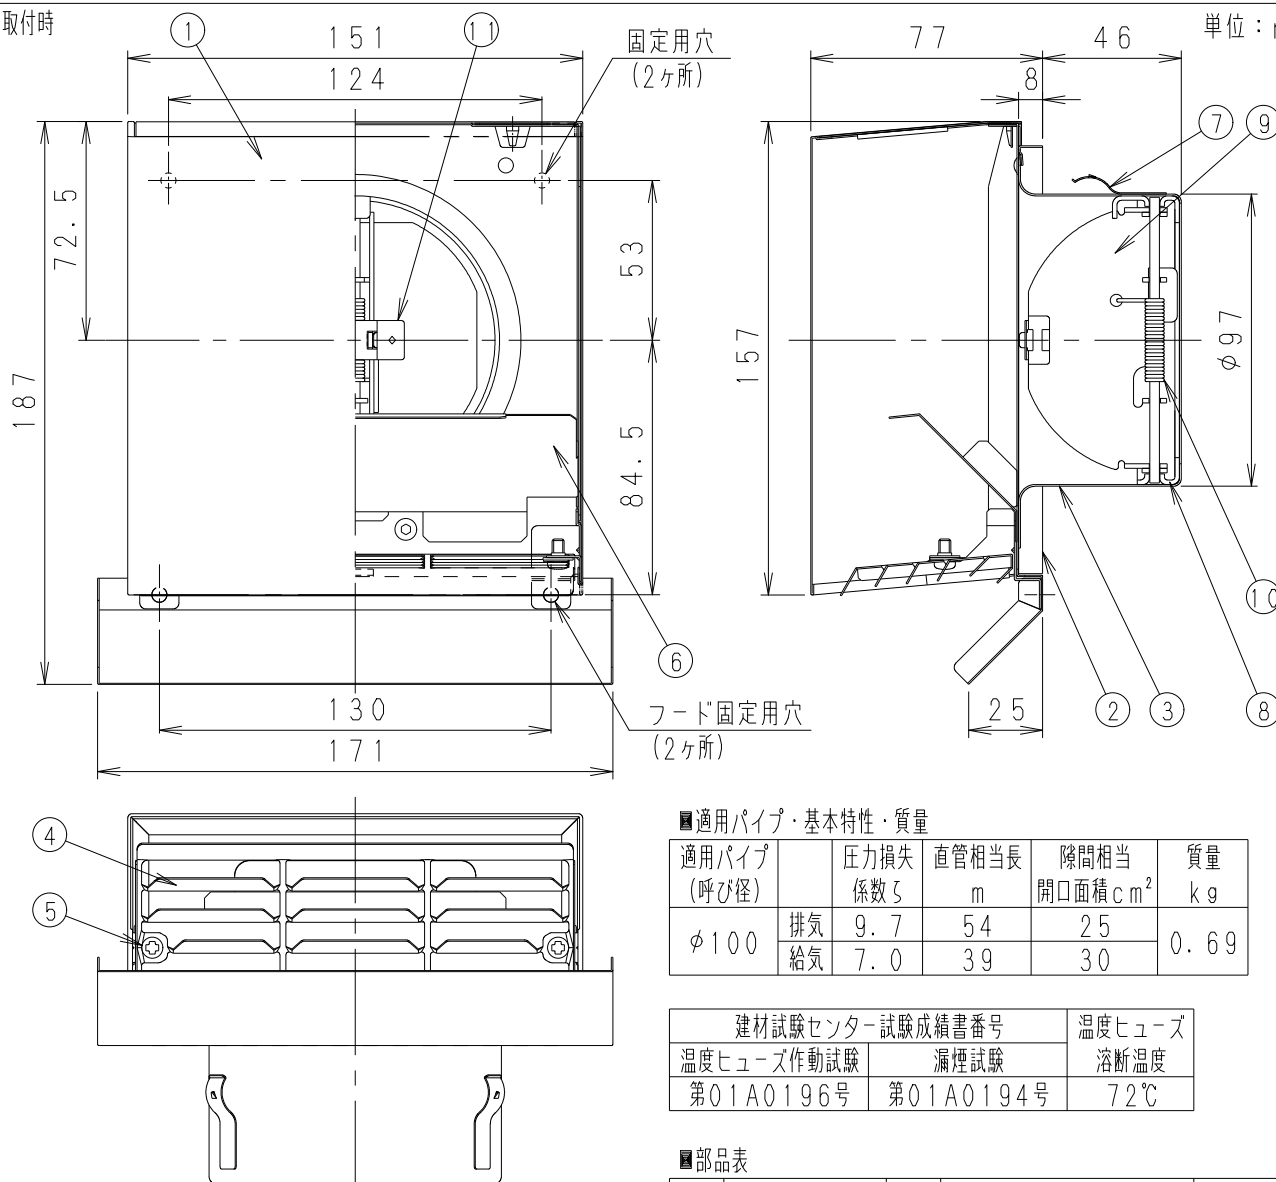

■適用パイプ・基本特性・質量


適用パイプ (呼び径)	圧力損失 係数 ζ	直管相当長 m	隙間相当 開口面積 cm^2	質量 kg
$\phi 100$	排気 9.7 給気 7.0	54 39	25 30	0.69

建材試験センター試験成績書番号		温度ヒューズ
温度ヒューズ作動試験	漏煙試験	溶断温度
第01A0196号	第01A0194号	72℃

■部品表

番号	品名	数量	材質	備考
1	フード	1	ステンレス	t0.5
2	ベース	1	ステンレス	t0.5
3	ベントキャップB	1	ステンレス	t0.6
4	ガラリ	1	ステンレス	t0.5
5	ガラリ固定用ねじ	2	ステンレス	M4
6	遮蔽板	1	ステンレス	t0.5
7	抜け止め用金具	3	ステンレス	t0.4
8	ダンパーフレーム	1	ステンレス	t1.5
9	羽根	2	ステンレス	t1.5
10	パネ	1	ステンレス	$\phi 1.2$
11	温度ヒューズ	1	リン青銅板	t0.4

表面仕上げ(フード、ベース、ガラリ、遮蔽板): シルバーメタリック粉体焼付塗装
[耐塩害仕様]

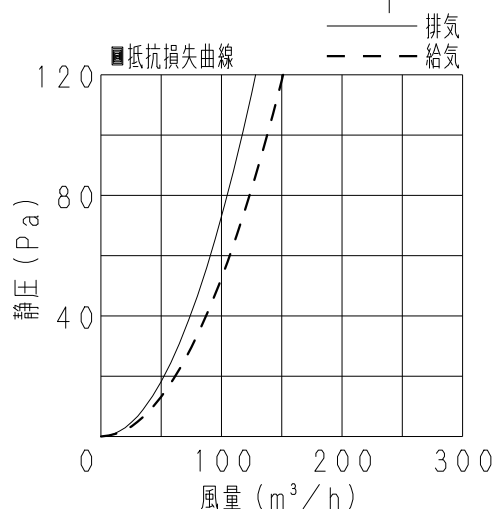

■付属品

取付ねじ.....2本(短), 2本(長)



- 注1) 本品は換気以外の目的に使用しないでください。
 注2) フードの取り付けには上部に20mm以上の空間が必要です。
 注3) 自然給気用途推奨。排気使用の場合、換気機器との組合せにて換気計算を実施の上、ご使用ください。
 注4) ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取付けてください。

名 称				品 番	
ステンレス製 遮蔽板付カクピタフード (防火ダンパー・着脱ガラリ付)				VB-JCG100SA	
作成年月日	'18.01.23	尺 度	図 面 整理番号	VED1190	改訂NO
改訂年月日		Free			0
パナソニック エコシステムズ ベンテック株式会社					